

药品召回通知单

1. 召回流程：请未对该批次药品品牌业已配发间、医院公映将药品通过原采购途径逐级退回至我司。

五、信息公开

本召回信息已同步在我公司官网 www.pku-hc.com, 公众可通过链接查询。

衷心感谢您长期以来对我司产品的信任与支持!



核准日期：2008年05月04日



修改日期：2010年03月24日

修改日期：2011年05月30日

核准日期：2008年05月04日

水稻耕整栽插技术规程

NY 1120-2006

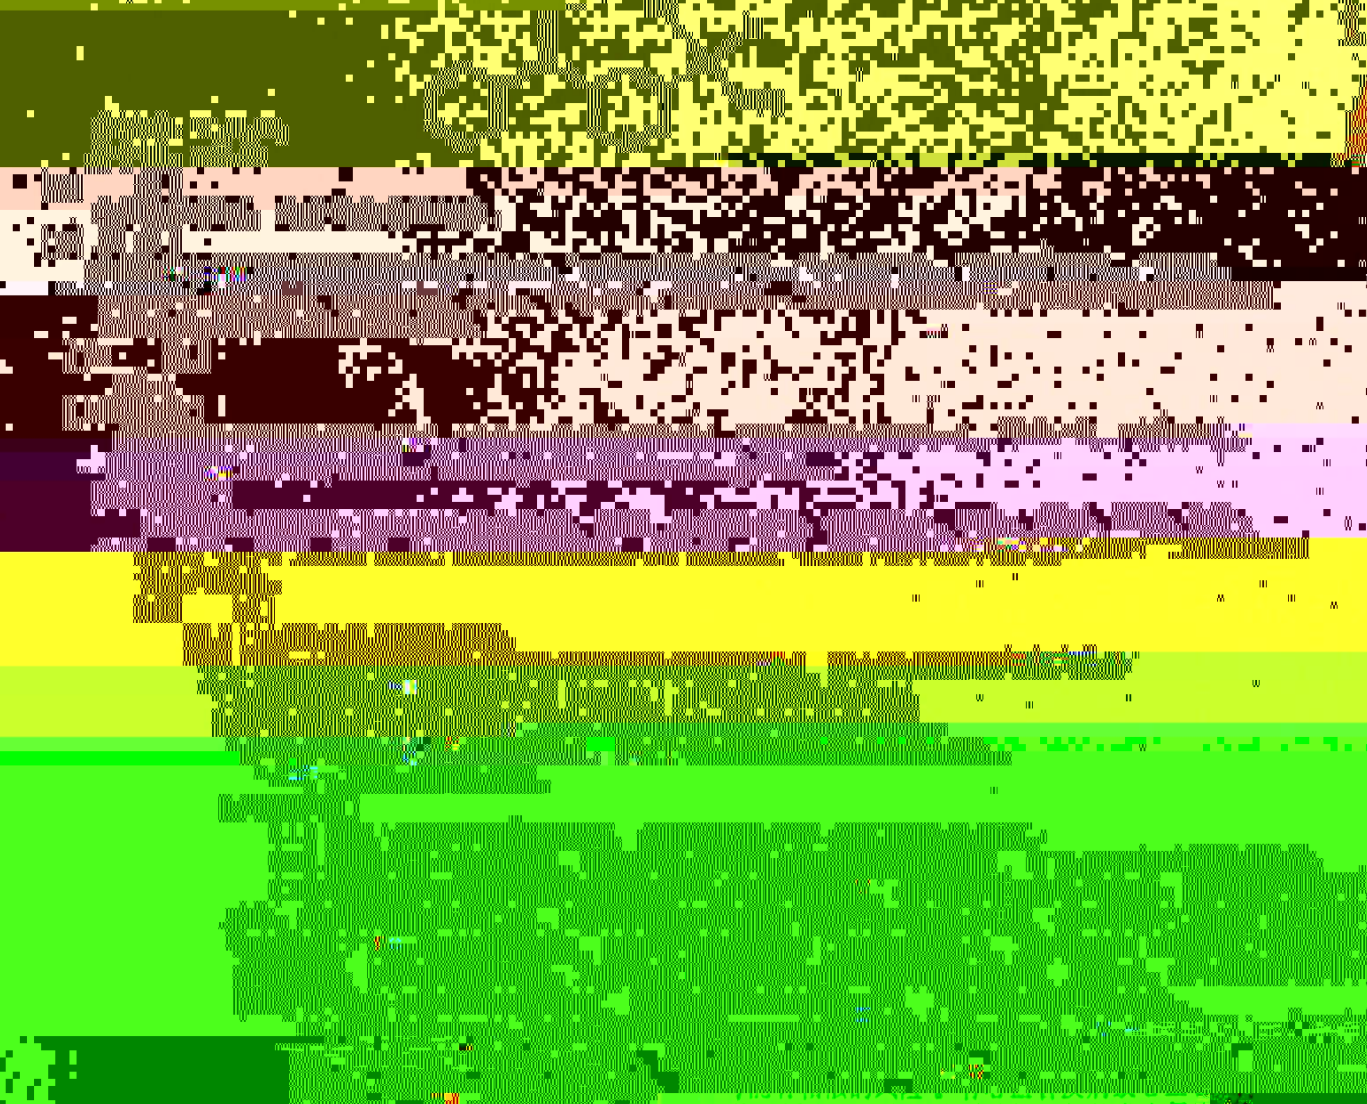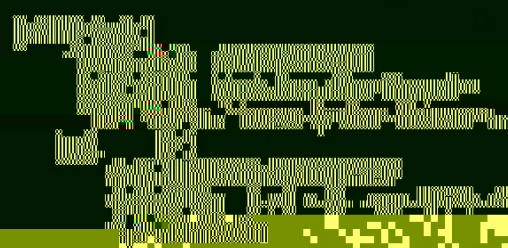

本标准规定了水稻耕整栽插技术规程。

出版单位: 中国地质出版社 地址: 北京 25 号 电话: 64631000 邮编: 100025 网址: <http://www.gdp.com.cn>

(The following information was obtained from the records of the FBI, New York City Office, dated 6-10-79.)

1971年4月, 西德慕尼黑大学物理研究所, 首先由威利·布特威格, Wilfried Buttgig, 和卡里·文德, Carl Wendt, 在他们的实验室(CXRO), 对这些“超导体”进行了首次非破坏性测试。或者如

1. 2019. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2018. gada 1. ceturksni, izveidoja 54 jaunas darba vietas, kas ir 1,1% no kopējā darbinājamā personāla skaita.

[illegible][illegible]

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases.